

Superlight LED 1	8 885 2.. 0..
Superlight LED 2	8 885 2.. 1..
Superlight LED 3	8 886 2.. 0..
Mastleuchte	8 886 2.. 1..
Pole luminaire	8 887 2.. 0..
	8 887 2.. 1..

Schutzart - Protection IP 67	8 887 2.. 18.
Schutzklasse - Safety Class I	8 887 2.. 19.



MONTAGE ANLEITUNG



MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCTION DE MONTAGE

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
Stemmessiepenener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Leuchte mit Hochleistungs LED Modul (Zhaga), Comfort-Optic oder Street Optic.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entflammaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen !

Rahmen durch Lösen der vier hinteren Schrauben vom Gehäuse nehmen.

Je nach Masthöhe entsprechend lange Netzanschlußleitung 10 cm abmanteln, von hinten durch den Mastansatzstutzen und durch die Kabelverschraubung in die Leuchte einführen, dabei passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Nach dem elektrischen Anschluss Rahmen mit Glas aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen, Drehmoment: 3,6 Nm.
Der Mast sollte für die Befestigung der Leuchte und für die Kabeldurchführung vorbereitet sein (Maße siehe Maßskizze, im Mast 2 x M6/M8, Abstand 75 mm).

Kabel durch eine passende Bohrung in den Mast einbringen und Leuchte mit bauseits zu stellenden entsprechenden Schrauben mit Unterlegscheibe am Mast befestigen.

Leuchte ausrichten und Schraube (A) am Bügel mit 3,6 Nm anziehen.

Zusätzliche Gewindestifte (B) zur Sicherung der eingestellten Drehung mit 3,6 Nm anziehen.

Zum seitlichen Neigen der Leuchte den oberen und unteren Gewindestift (C) lösen, Leuchte verstellen und beide Gewindestifte wieder festziehen.

Luminaire with high performance LED module (Zhaga), Comfort Optic or Street Optic.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance with the prevailing regulations in your country.

Luminaire for non-protected, outdoor installation. Luminaire is suitable for installation on normally inflammable building materials.

Disconnect power supply before opening luminaire !

Remove front frame of luminaire by loosening the 4 screws on the back. Strip the sheathing off the last 10 cm of power supply cable. (Length of cable to suit height of pole). Pass the power supply cable through the pole mount bracket and through the cable entry into the luminaire. Choose the correct size of gasket (from set of gaskets included) for the cable gland to suit the diameter of cable being used. After having made the electrical connection, replace front frame with glass and tighten the screws evenly cross-wise with torque 3.6 Nm. The pole must be prepared for mounting the luminaire (for dimensions refer to the dimensioned drawings below. In the pole 2 x M6/M8, with spacing 75 mm are required). Pass cable through a hole of correct diameter in the pole and attach the luminaire to the pole using suitable screws and washers (not supplied with luminaire). Adjust / aim luminaire and then tighten screws (A) with 3.6 Nm torque to ensure that the required aiming angle is maintained. To turn the luminaire, loosen the upper and lower grub screws (C), adjust luminaire and then tighten the 2 grub screws again.

8 885 2.. 1.. (DALI)

8 886 2.. 1.. (DALI)

8 887 2.. 1.. (DALI)

DALI dimmbare Leuchten:





Steueradern für die Dimmung gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.
Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der Netzleitung basisisoliert.

DALI dimmable luminaire:


Connect the wires for the dimming system according to the marking on the terminal block. The DALI control wire is equipped with basic insulation against the power supply cables.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.


To avoid danger of electrical shock, any damaged exterior flexible cable should be changed only by the manufacturer, his technical representative or other specialised technical personnel.

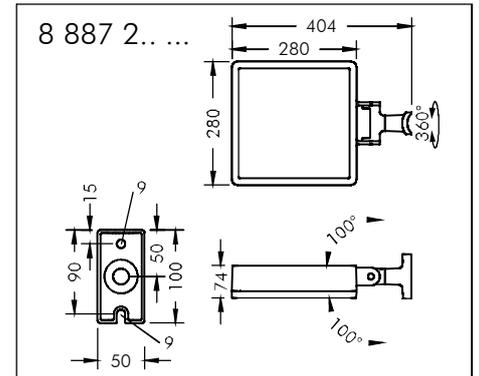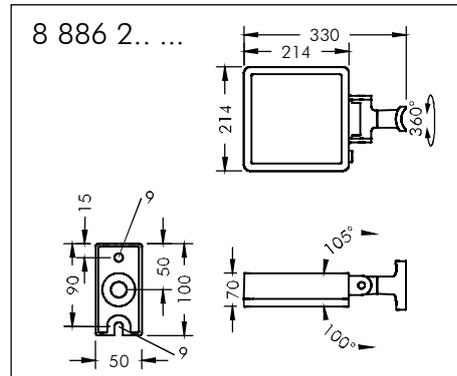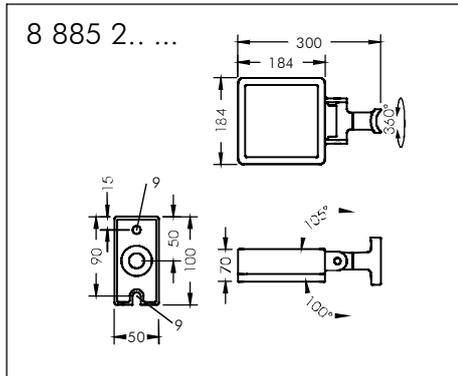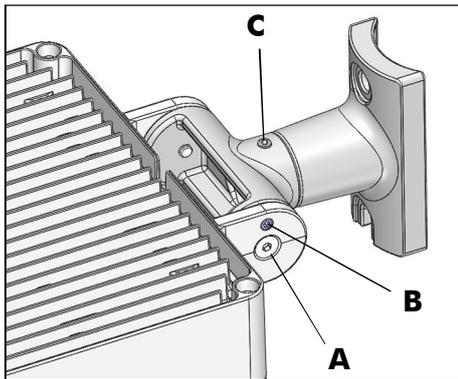

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



The glass is tempered safety glass.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Luminaire may be operated only if all protective covers are in place.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 885 2.. ...	2,6 kg	0,035 m ²
8 886 2.. ...	3,2 kg	0,047 m ²
8 887 2.. ...	5,6 kg	0,08 m ²
8 887 2.. 18.	6,6 kg	0,08 m ²
8 887 2.. 19.	6,6 kg	0,08 m ²

Part number	Weight	Projected area
8 885 2.. ...	2,6 kg	0,035 m ²
8 886 2.. ...	3,2 kg	0,047 m ²
8 887 2.. ...	5,6 kg	0,08 m ²
8 887 2.. 18.	6,6 kg	0,08 m ²
8 887 2.. 19.	6,6 kg	0,08 m ²



Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten !

Ensure that the minimum distance between luminaire and illuminated surface is observed.

